




Set für bauseitige Zirkulationspumpe



Zirkulationseinbindeset für bauseitige Zirkulationspumpe mit 1/2" IG an FriWa mit 1" AG

Das Set / Lieferumfang

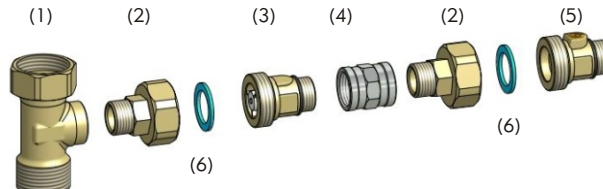



- (1) Einbindung Zirkulation auf Kaltwasserleitung: T-Stück 1" AG auf 1" ÜM mit 1/2" IG. (2) Verschraubung 1" ÜM auf 1/2" AG.
 (3) Rückschlagventil 1/2" AG auf 1" AG.. Falls Zirkpumpe nicht direkt an FriWa montiert wird: Muffe 1/2". (5) Absperrhahn 1" ÜM auf 1/2" AG
 (6) Flachdichtungen 1"

Variante 1: Zirk-Pumpe von FriWa entfernt montiert

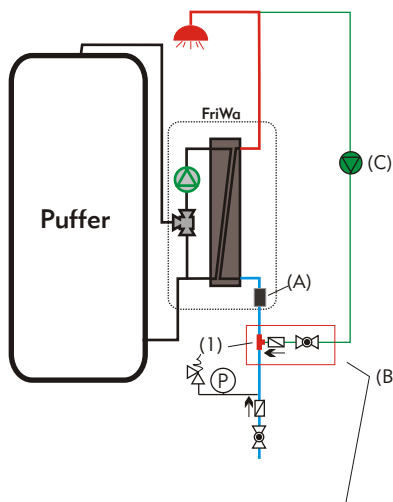

Wird die Zirkulationspumpe (C) nicht unmittelbar an der Frischwasserstation montiert, hilft das Set (B) bei der einfachen Einbindung des Zirkulationsrücklaufes im Kaltwassereingang der FriWa.
 Das T-Stück (1) wird vor dem Strömungsschalter (A) montiert. Mit den weiteren Setteilen (2 bis 6) wird der Zirkulationsrücklauf errichtet. Die Muffe (4) kann als Platzhalter statt der Zirkulationspumpe verwendet werden.

Variante 2: Zirk-Pumpe unmittelbar an FriWa montiert

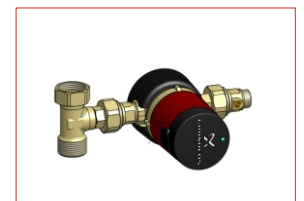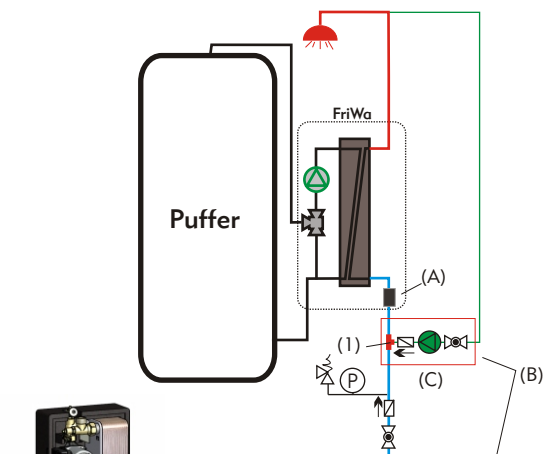

Wird die Zirkulationspumpe (C) unmittelbar an der Frischwasserstation montiert, hilft das Set (B) bei der einfachen Einbindung des Zirkulationsrücklaufes im Kaltwassereingang der FriWa sowie der Einbindung der Pumpe.
 Das T-Stück (1) wird vor dem Strömungsschalter (A) montiert. Mit den weiteren Setteilen (2 bis 6) wird der Zirkulationsrücklauf errichtet. Achtung: die Muffe (4) wird bei dieser Variante nicht benötigt.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
EinbinZirk	Einbindeset für Zirk-Pumpe mit 1/2" IG

WICHTIG: 1. Zirkulationspumpe BAUSEITS! 2. Landesspezifische Regel und Normen zu Errichtung und Betrieb von Trinkwarmwasserleitungen unbedingt beachten und einhalten!